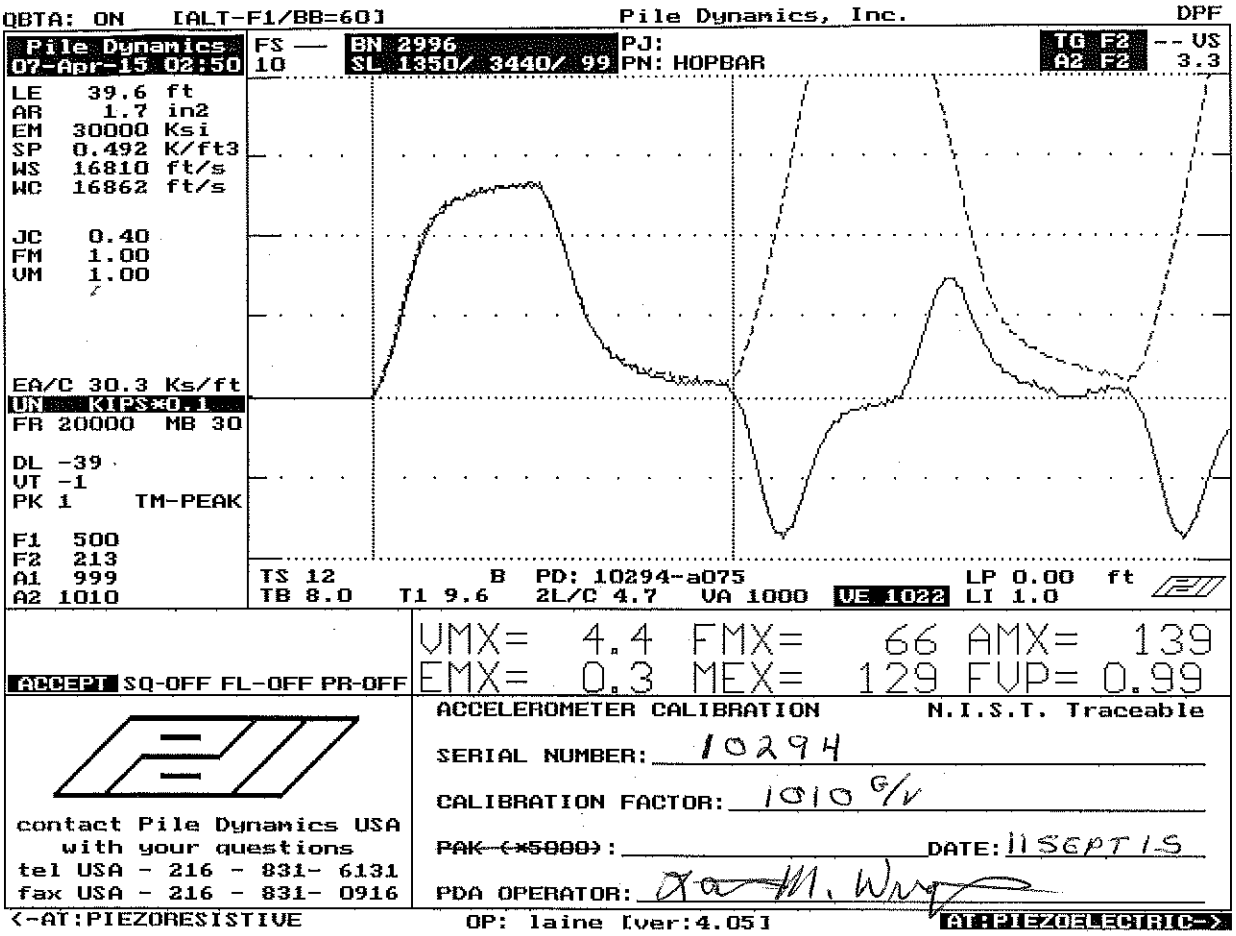
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
07-Apr-15 02:50
FS —
10
BN 2996
SL 1350/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- VS
3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -39
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1010
TS 12
TB 8.0
T1 9.6
B
PD: 10294-a075
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1022
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 4.4 FMX= 66 AMX= 139
EMX= 0.3 MEX= 129 FVP= 0.99
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 10294
CALIBRATION FACTOR: 1010 G/V
PAK (*5000):
DATE: 11 SEPT 15
PDA OPERATOR:
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->
PI