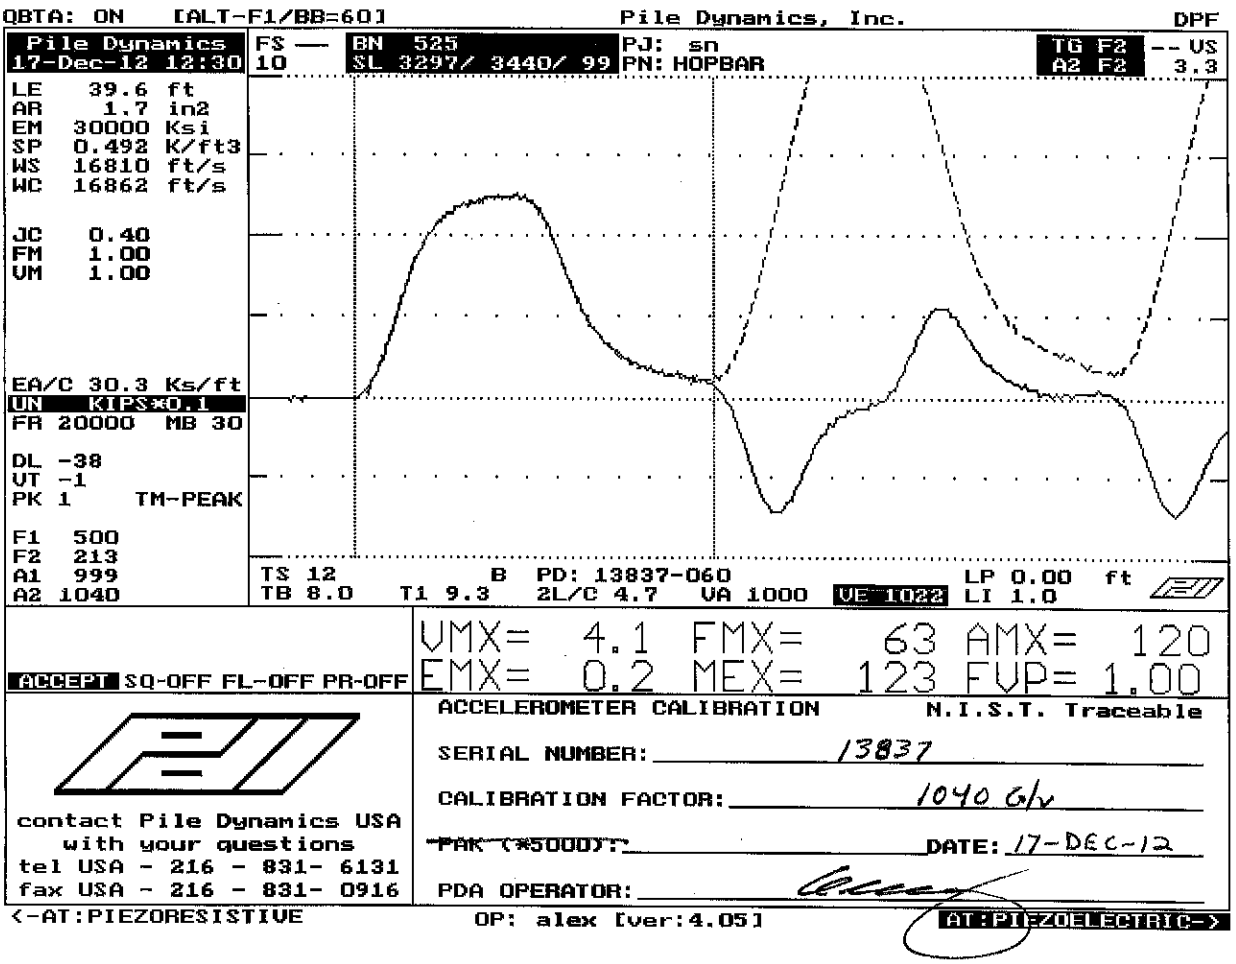
QBTA: ON [ALT-F1/BB=60] Pile Dynamics, Inc. DPF
Pile Dynamics
17-Dec-12 12:30
F$ —
10
BN 525
SL 3297/ 3440/ 99
PJ: sn
PN: HOPBAR
TG F2 -- VS
A2 F2 3.3
LE 39.6 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 16862 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 30
DL -38
VT -1
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1040
TS 12 B PD: 13837-060 LP 0.00 ft
TB 8.0 T1 9.3 2L/C 4.7 VA 1000 VE 1022 LI 1.0
VMX= 4.1 FMX= 63 AMX= 120
EMX= 0.2 MEX= 123 FVP= 1.00
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
contact Pile Dynamics USA
with your questions
tel USA - 216 - 831- 6131
fax USA - 216 - 831- 0916
ACCELEROMETER CALIBRATION N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 13837
CALIBRATION FACTOR: 1040 G/v
*PAK (*5000):
DATE: 17-DEC-12
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: alex [ver:4.05]
AT:PIEZOELECTRIC->