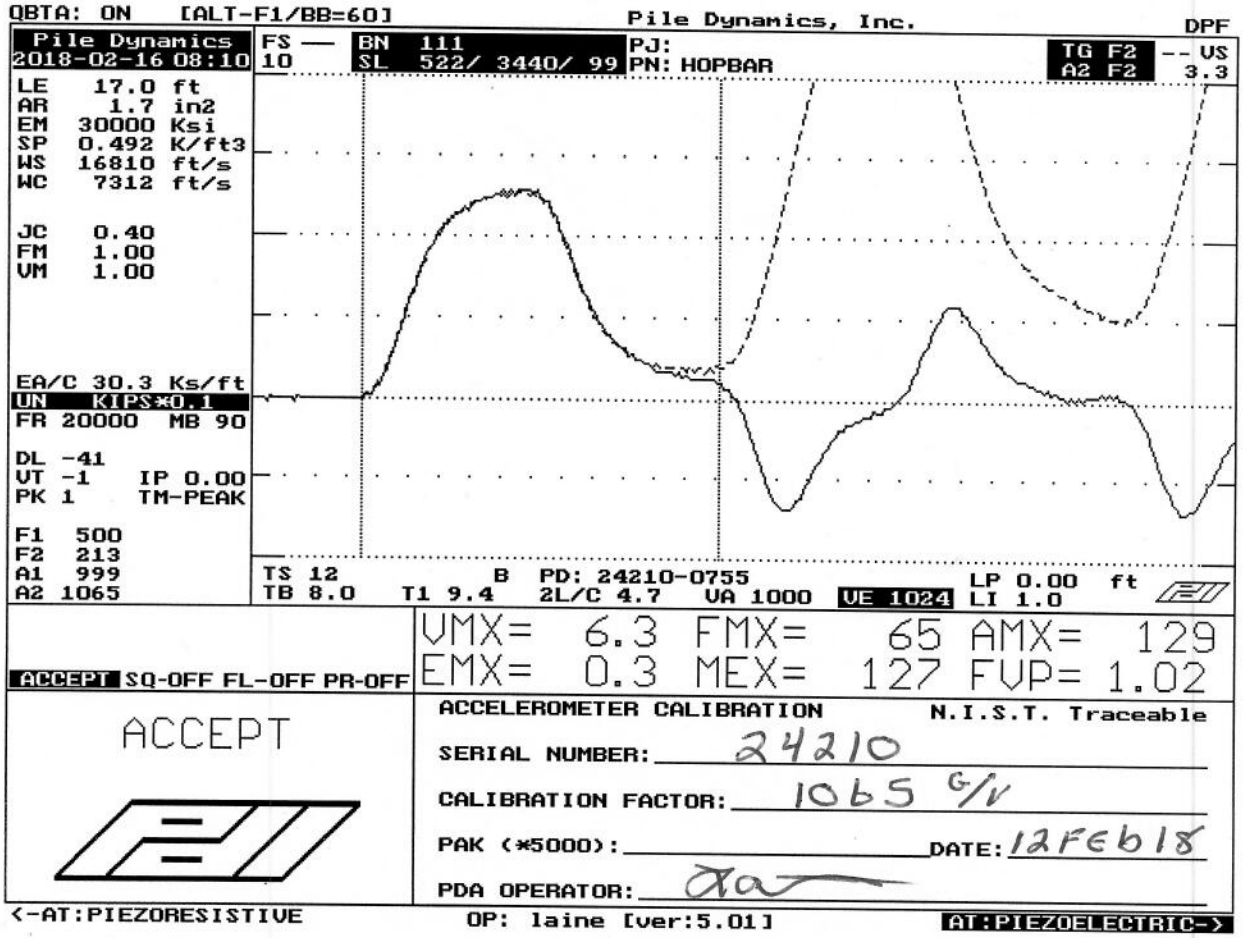

QBTA: ON [ALT-F1/BB=60]
Pile Dynamics, Inc.
DPF
Pile Dynamics
2018-02-16 08:10
FS 10
BN 111
SL 522/ 3440/ 99
PJ:
PN: HOPBAR
TG F2
A2 F2
-- VS
3.3
LE 17.0 ft
AR 1.7 in2
EM 30000 Ksi
SP 0.492 K/ft3
WS 16810 ft/s
WC 7312 ft/s
JC 0.40
FM 1.00
VM 1.00
EA/C 30.3 Ks/ft
UN KIPS*0.1
FR 20000 MB 90
DL -41
VT -1 IP 0.00
PK 1 TM-PEAK
F1 500
F2 213
A1 999
A2 1065
TS 12
TB 8.0
B
T1 9.4
PD: 24210-0755
2L/C 4.7
VA 1000
VE 1024
LP 0.00 ft
LI 1.0
VMX= 6.3 FMX= 65 AMX= 129
EMX= 0.3 MEX= 127 FVP= 1.02
ACCEPT SQ-OFF FL-OFF PR-OFF
ACCEPT
ACCELEROMETER CALIBRATION
N.I.S.T. Traceable
SERIAL NUMBER: 24210
CALIBRATION FACTOR: 1065 G/V
PAK (*5000):
DATE: 12Feb18
PDA OPERATOR:
<-AT:PIEZORESISTIVE
OP: laine [ver:5.01]
AT:PIEZOELECTRIC->